


消防用設備等の機能維持のために 定期交換部品のご案内



安全・安心には「修理より予防」が大事

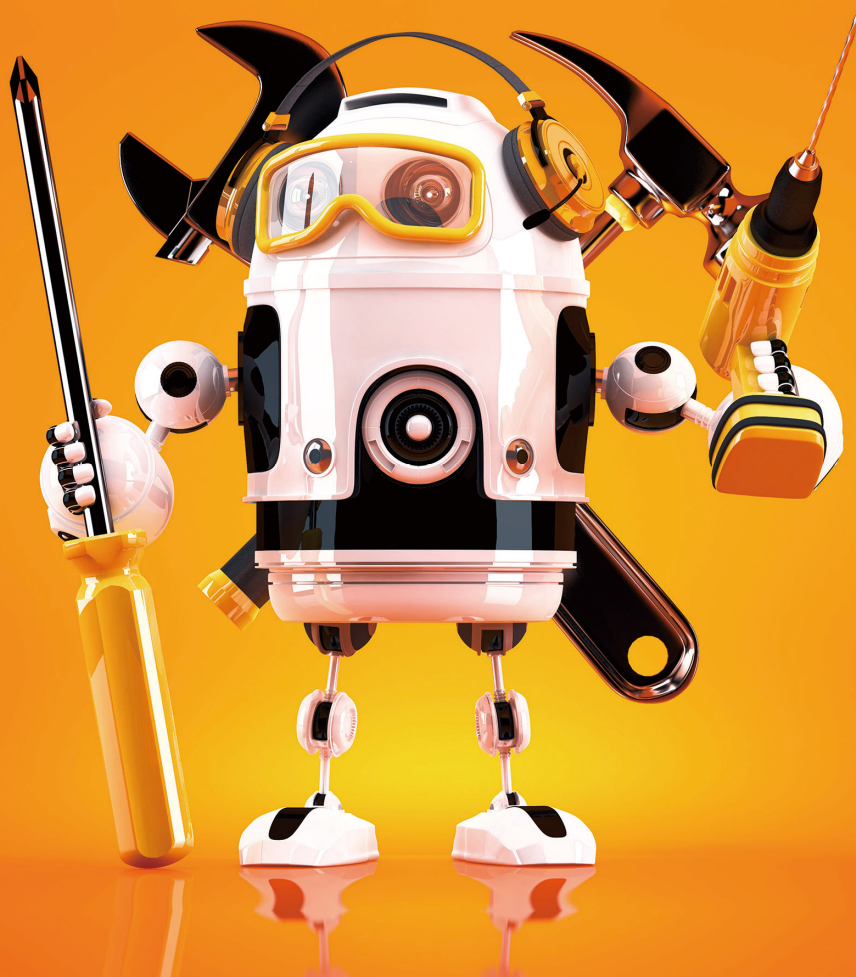

故障の
可能性の低減



突発的な
機能低下の防止



計画的な
設備費の運用

消防用設備等の機能維持のために 定期交換部品のご案内


消防用設備等の定期的な部品交換が推奨されています

建物の安全・安心を維持していくためには自動火災報知設備をはじめ、消防用設備等の適切な維持管理が必要です。自動火災報知設備等に使用されている電気部品「定期交換部品」は、時間経過と共に劣化・摩耗していきます。故障の可能性の低減や予防保全のために定期的な交換をおすすめします。

■ 自動火災報知設備等に使用する定期交換部品の交換推奨年数一覧表

電子部品・ユニット	交換推奨年数	想定される故障時の状況
スイッチング電源	5年	電源停止
無停電電源装置(UPS)本体	6年	停電時のバックアップ電源停止
シール鉛蓄電池(UPS用含む)	3年	停電時のバックアップ電源停止
冷却ファン(UPS用含む)	3年	機器の温度上昇による機能異常、停止
ニッケルカドミウム蓄電池	5年	停電時のバックアップ電源停止
CRT ディスプレイ	4年	表示画面の異常、停止
LCD(液晶ディスプレイ)	5年	表示画面の異常、停止
プラズマディスプレイ	5年	表示画面の異常、停止
EL ディスプレイ	5年	表示画面の異常、停止
ハードディスク	4年	アクセスエラーによる機能異常、停止
フロッピーディスクドライブ	5年	データ更新・保存異常
プリンター	5年	印刷不良

※その他の定期交換部品については、お問い合わせください。

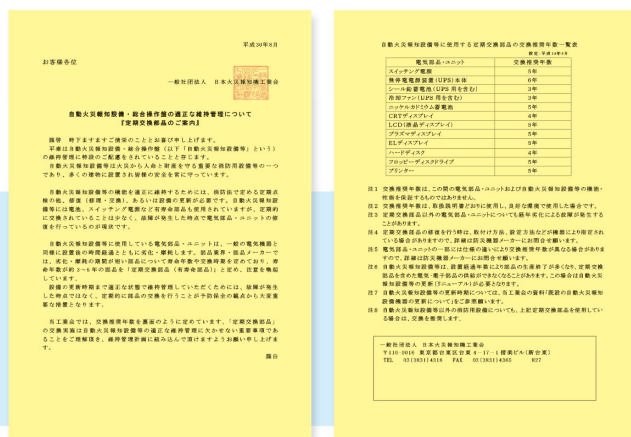

自動火災報知設備・総合操作盤の適正な維持管理について 『定期交換部品のご案内』

一般社団法人 日本火災報知機工業会

安全にお使いいただくために ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。このカタログの内容は2022年4月現在のものです。

お問い合わせはこちらまで



2022.04.KM



〒151-8535 東京都渋谷区笹塚1-54-5
TEL 03-5333-8601(代表)



<https://www.nittan.com/>